


Notas:

01 NBR6118:2003 - Classe de Agressividade Ambiental = II - ambiente interno protegido.
02 NBR6118:2003 - Concreto com $f_{ck}=25\text{MPa}$ - Aço CA-50 e CA-60.
03 NBR6118:2003 - Cobrimentos: 5,0cm(Estacas e Blocos), 3,0cm (Vigas baldrame e de travamento)
04 Unidades: diâmetro do aço em milímetro; espaçamento e comprimento em metros

OBSERVAÇÃO:

EXECUTAR VERGAS E CONTRAVERGAS EM CONCRETO ARMADO fck 25 MPa
EM TODOS OS VÃOS DE JANELAS E PORTAS (VER CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES)

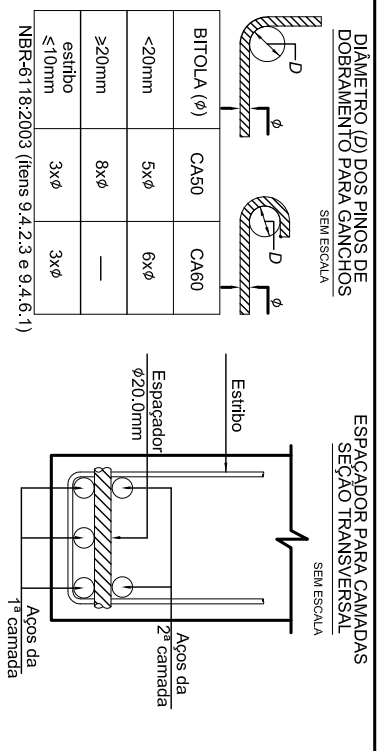

DETALHAMENTO VIGAS DA COBERTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR

PROJETO ESTRUTURAL PARA UM CENTRO DE FISIOTERAPIA

DETALHAMENTO VIGAS

ANCHA Nº

20